

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230419

Výrobek: Distribuční rozváděče nn - RST

Typ: RST... (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400/230 V AC, 1000 A, 50 Hz, do 30 kA, IP43

Objednatel: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Výrobce: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 231865-01/01 ze dne: 18.09.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-5 ed. 2:15 mimo čl. 10.3

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 231865 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 17.09.2026

18.09.2023


V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



231865-01

Typové značení rozváděčů RST

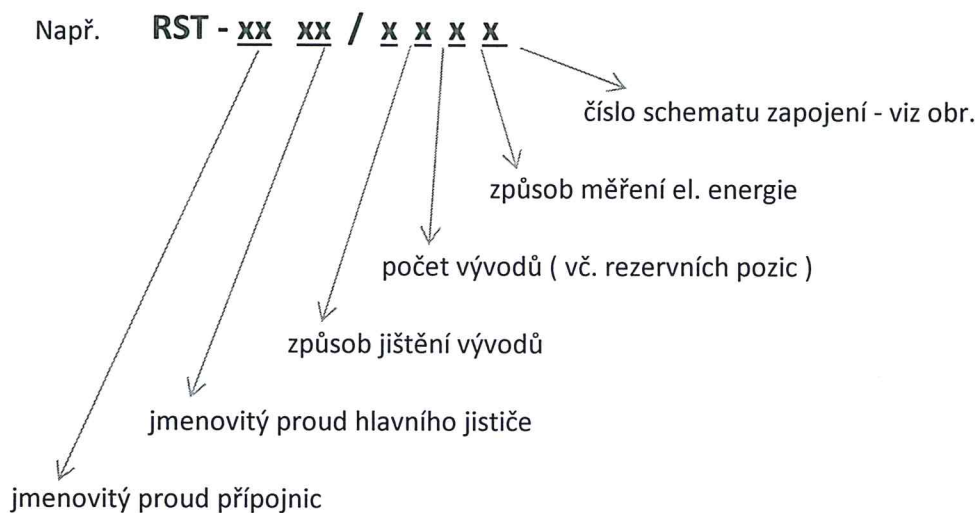

jmenovitý proud přípojníc:

- 01 - 100 A
- 02 - 160 A
- 04 - 400 A
- 06 - 630 A
- 10 - 1000 A

jmenovitý proud hlavního jističe:

- 04 - 40 A
- 08 - 80 A
- 10 - 100 A
- 16 - 160 A
- 25 - 250 A
- 31 - 315 A
- 40 - 400 A
- 50 - 500 A
- 63 - 630 A
- 80 - 800 A
- 99 - 1000 A

způsob jištění vývodů:

- 0 - bez jištění
- 1 - s jističi
- 2 - s pojistkami
- 3 - s poj. lištami
- 4 - s poj. odpínači

způsob měření el. energie:

- 0 - bez měření spotřeby, bez MTP
- 1 - přímé měření spotřeby
- 2 - MTP cejchované pro nepřímé měření spotřeby
- 3 - MTP pro distribuční měření spotřeby
- 4 - 2 sady MTP